SAGE ESTUAIRE DE LA LOIRE
AGIR ENSEMBLE POUR L'EAU

30 avril 2019

Réunion du Bureau de la CLE du SAGE Estuaire de la Loire

SYLOA
syndicat Loire aval

- **Validation du compte rendu du bureau de la CLE du 2 avril ;**
- **Révision du SAGE : premiers retours sur les questions stratégiques à poser à la CLE - *SCE ;***
- **Refonte du site internet : point d'avancement ;**
- **Espaces de mobilité de la Loire : présentation des cartographies et des pistes de réflexion ;**
- **Secteurs prioritaires « pesticides » et « phosphore » : Méthodologie et avancement des cartographies ;**
- **Avis sur les dossiers règlementaires :**
  - Enquête publique relative à l'aménagement du CHU de Nantes ;
  - Autorisation de renouvellement et d'extension d'une sablière – SAS La Florentaise ;
- **Composition des comités de rédaction ;**
- **Calendrier du second semestre 2019 pour la révision du SAGE ;**
- **Questions diverses.**

SAGE ESTUAIRE DE LA LOIRE
AGIR ENSEMBLE POUR L'EAU

Enquête publique relative à l'aménagement du CHU de Nantes

SYLOA
syndicat Loire aval

Enquête publique relative à l'aménagement du CHU de Nantes

Le projet

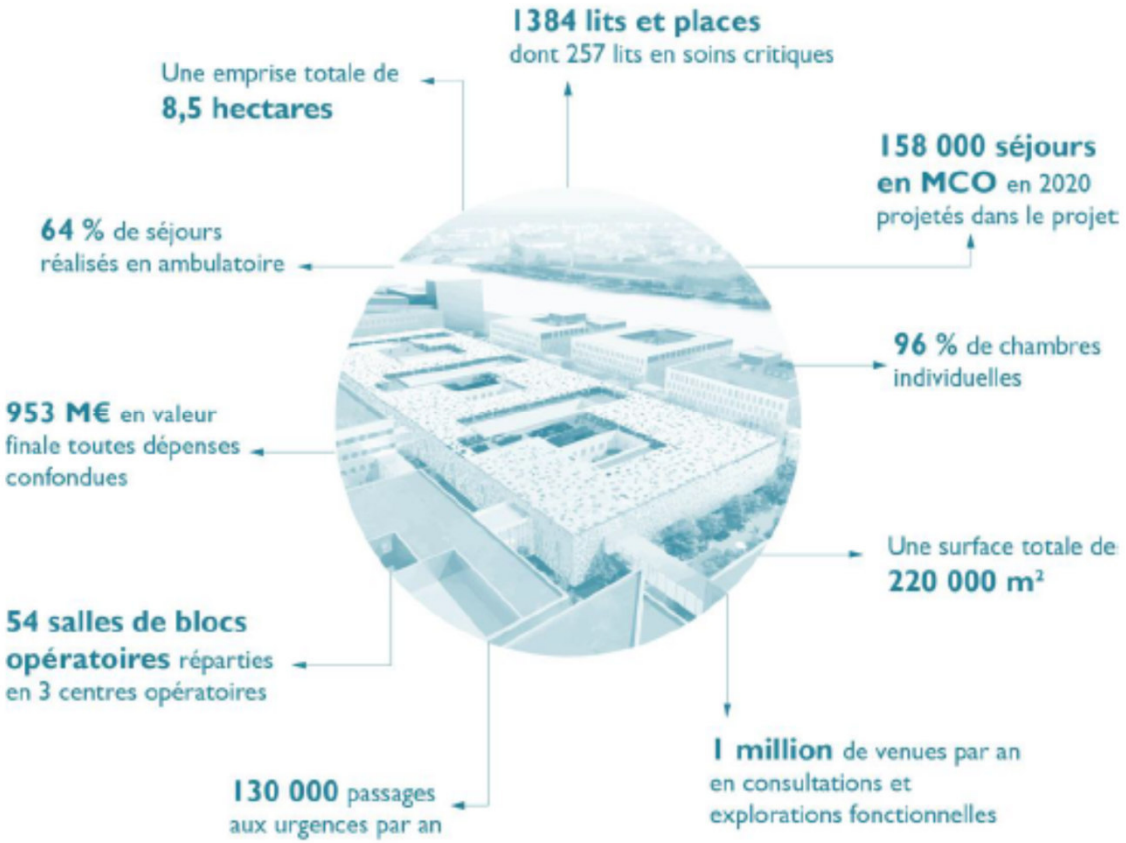

SAGE ESTUAIRE DE LA LOIRE
AGIR ENSEMBLE POUR L'EAU

Enquête publique relative à l'aménagement du CHU de Nantes

Contexte environnemental

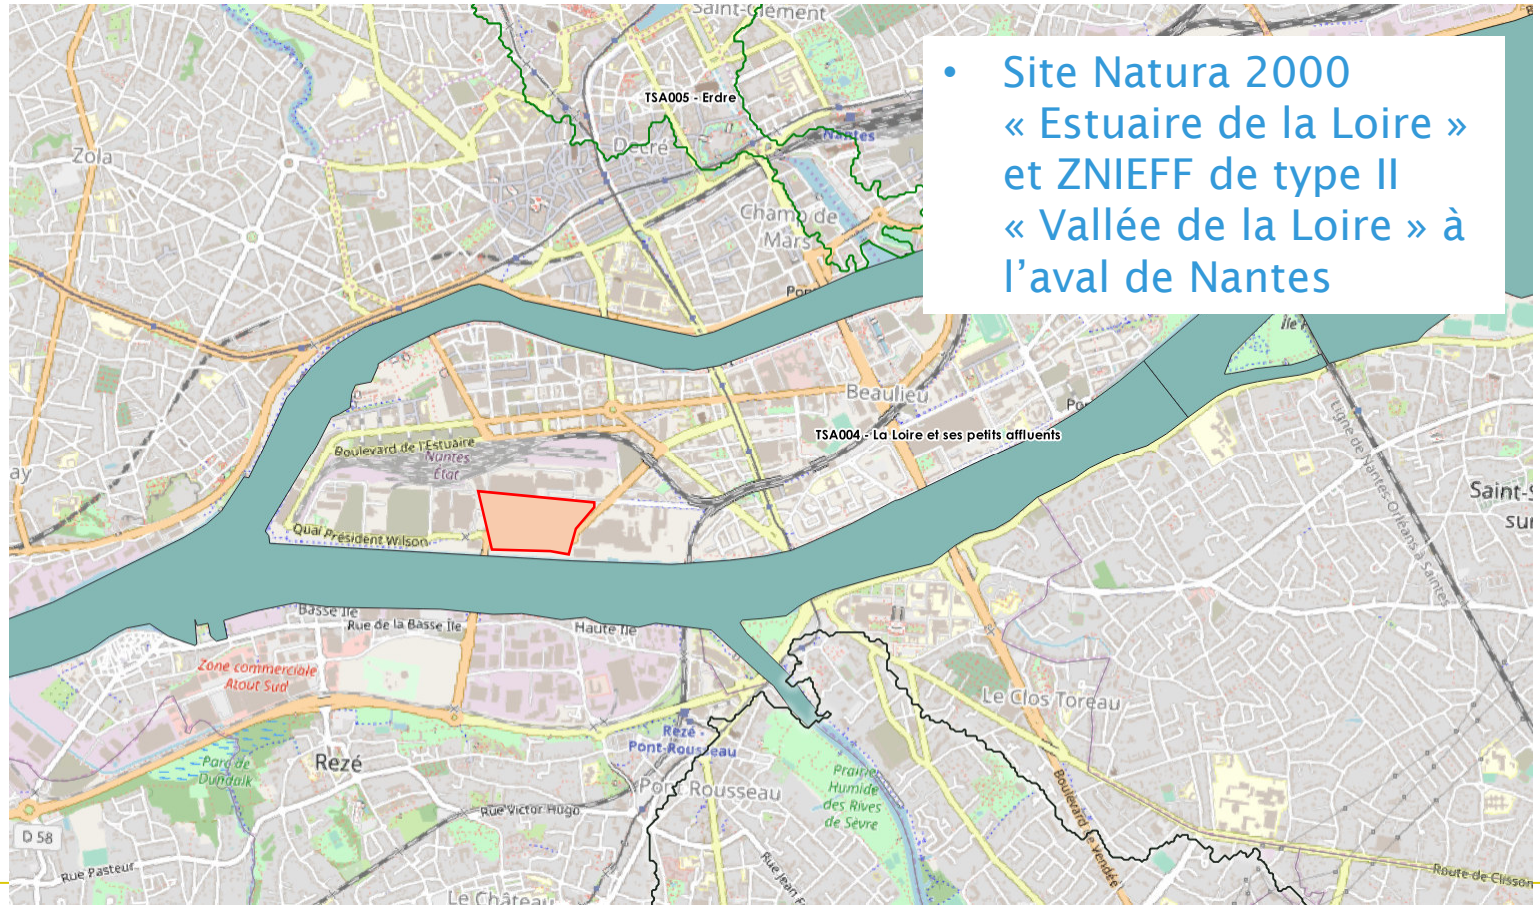

- Site Natura 2000 « Estuaire de la Loire » et ZNIEFF de type II « Vallée de la Loire » à l'aval de Nantes

SYLOA
syndicat Loire aval

Enquête publique relative à l'aménagement du CHU de Nantes

Le projet et le SAGE

→ **Article 1 :** protection des zones humides

→ **Article 6** : adéquation du projet à la capacité de traitement des eaux usées

→ **Article 12** : respect du débit de fuite de 3L/s/ha sur une crue décennale

Enquête publique relative à l'aménagement du CHU de Nantes

- **Qualité des milieux**
  - ➢ Article 1 : Protection des zones humides

  (en lien avec la disposition QM4 du PAGD)

  Projet localisé en dehors de zones humides → non concerné

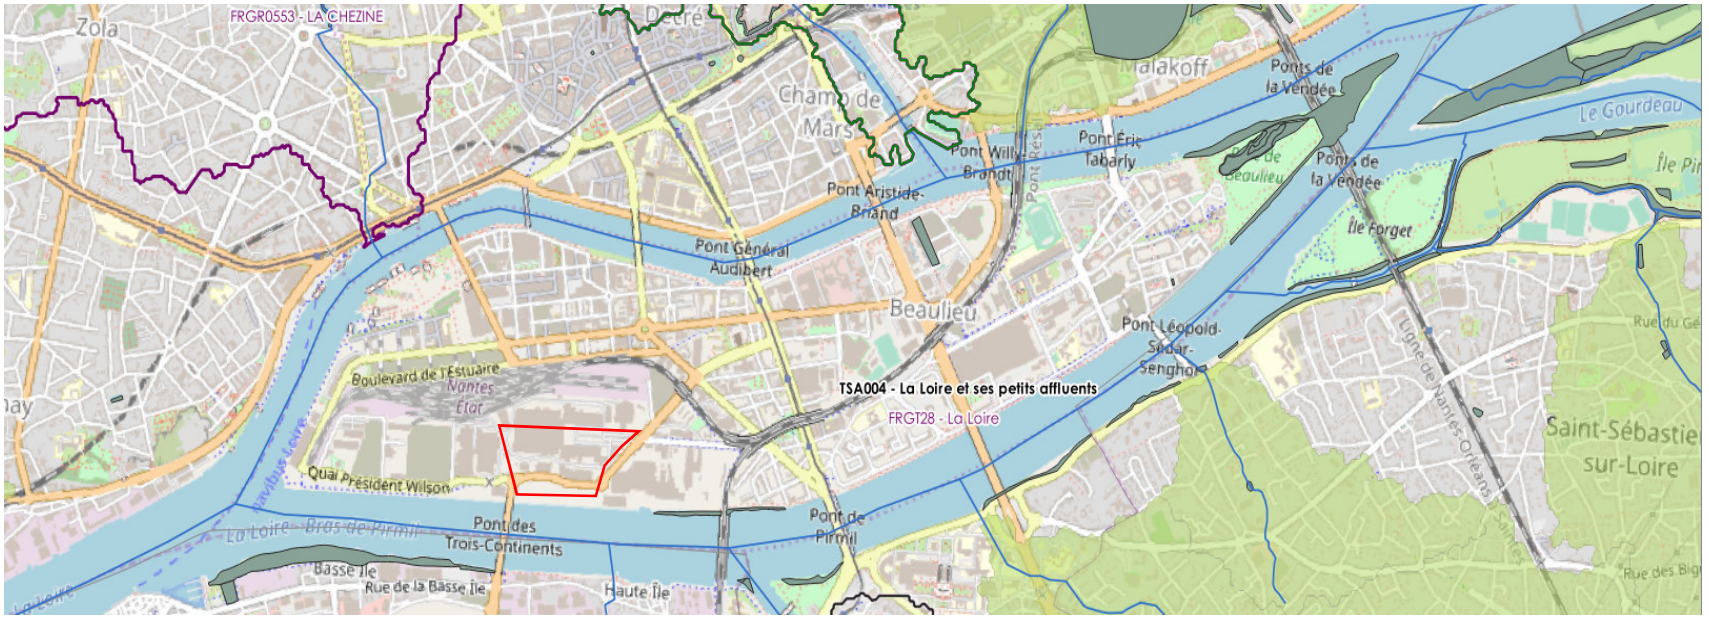

Enquête publique relative à l'aménagement du CHU de Nantes

Qualité des eaux

Adéquation du projet avec la capacité de traitement des eaux usées

- Eaux usées rejetées dans la STEP de Tougas à Saint Herblain
- Rejets issus du futur CHU traités dans le dossier loi sur l'eau de la ZAC Sud Ouest Ile de Nantes → avis favorable du BCLE du 24 mai 2016
- Projet de nature à améliorer la situation relative à la surcharge hydraulique de la STEP de Tougas : passage d'une organisation sous forme de réseau unitaire en réseau séparatif

Enquête publique relative à l'aménagement du CHU de Nantes

Inondations

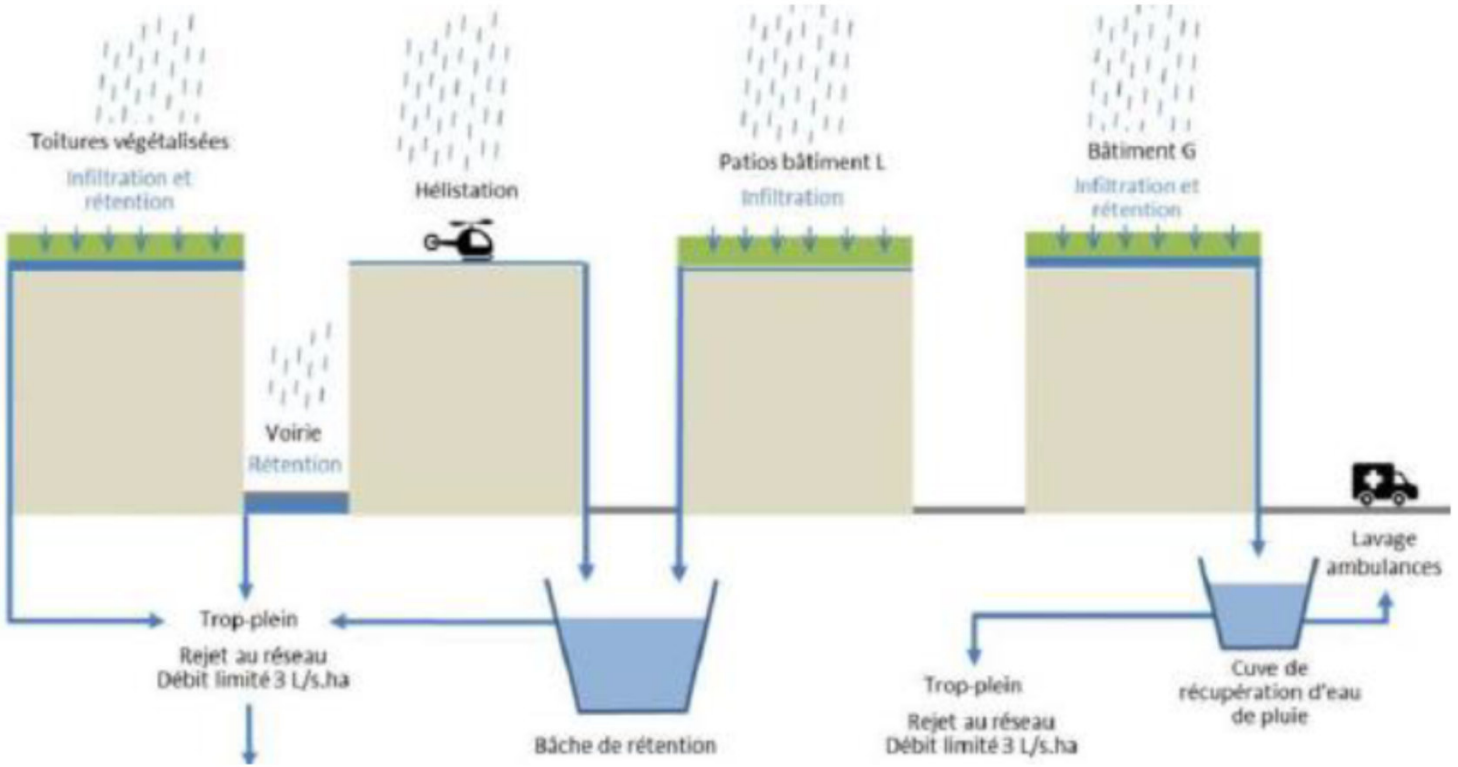

Fig. 77. Schéma de principe de la rétention d'eau

→ **Débit de fuite dimensionné sur une crue trentennale**

Enquête publique relative à l'aménagement du CHU de Nantes

Le projet et le SAGE

→ **Article 1 :** protection des zones humides

Non Concerné

→ **Article 6** : adéquation du projet à la capacité de traitement des eaux usées

Avis favorable BCLE du 24 mai 2016

→ **Article 12** : respect du débit de fuite de 3L/s/ha sur une crue décennale

Respecté

Enquête publique relative à l'aménagement du CHU de Nantes

Discussion